


敷地境界のアスベスト類濃度測定結果について

1 測定箇所

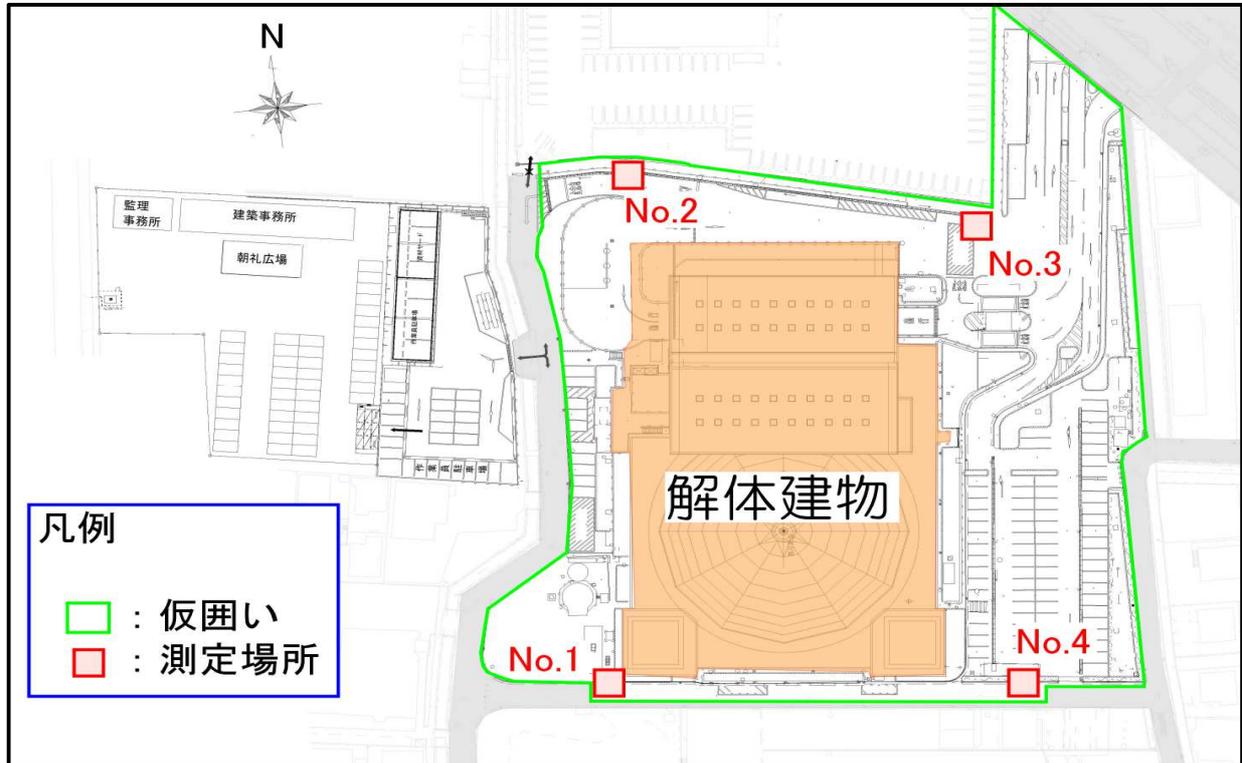

2 測定方法

アスベストモニタリングマニュアル(環境省 平成29年7月)に基づき測定

3 測定結果

単位:本/L

区分	測定日	No.1	No.2	No.3	No.4
除去作業中	2022年9月29・30日	不検出	不検出	不検出	不検出
	2022年10月27・28日	不検出	不検出	不検出	不検出
除去完了後	2022年10月31日・11月1日	不検出	不検出	不検出	不検出

(注1)アスベストモニタリングマニュアルに基づき、総繊維本数が1本/L以下の場合、アスベストの計数を行いません。

(注2)大気汚染防止法における石綿を取り扱う施設の敷地境界規制基準は10本/Lになります。

(注3) 不検出とは、検出下限値(0.056)未満を示します。検出下限値 0.056 本/L は検査機器で測定できる最小の値のことであり、測定結果がこの数値未満である場合「不検出」と表記します。