


敷地境界のダイオキシン類濃度測定結果について

1 測定箇所

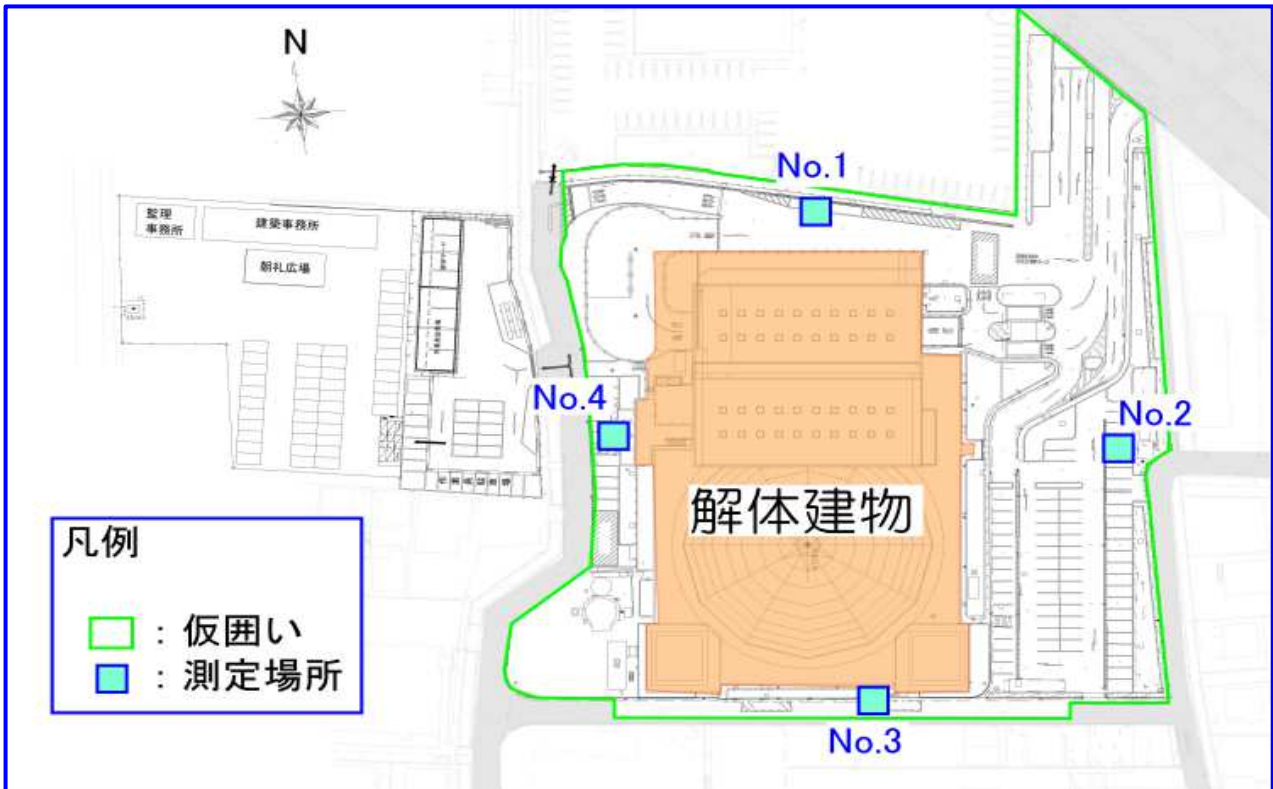

2 測定方法

- ① 測定方法 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（環境省水・大気環境局土壌環境課平成 21 年 3 月）に基づき測定
- ② 測定時期 工事着手前、除染中、機器解体中、解体工事完了後

3 測定結果

単位: pg-TEQ/m³

区分	測定日	No.1	No.2	No.3	No.4
解体工事前	2022年4月6日	0.021	0.018	0.018	0.016
除染作業中	2023年1月30日	0.051	0.04	0.039	0.034
	2023年2月6日	0.02	0.015	0.018	0.017
機器解体中	2023年6月13日	0.007	0.0078	0.0083	0.0079

(注1)環境省が定める環境基準は0.6pg-TEQ/m³以下です