


敷地境界のダイオキシン類濃度測定結果について

1 測定箇所

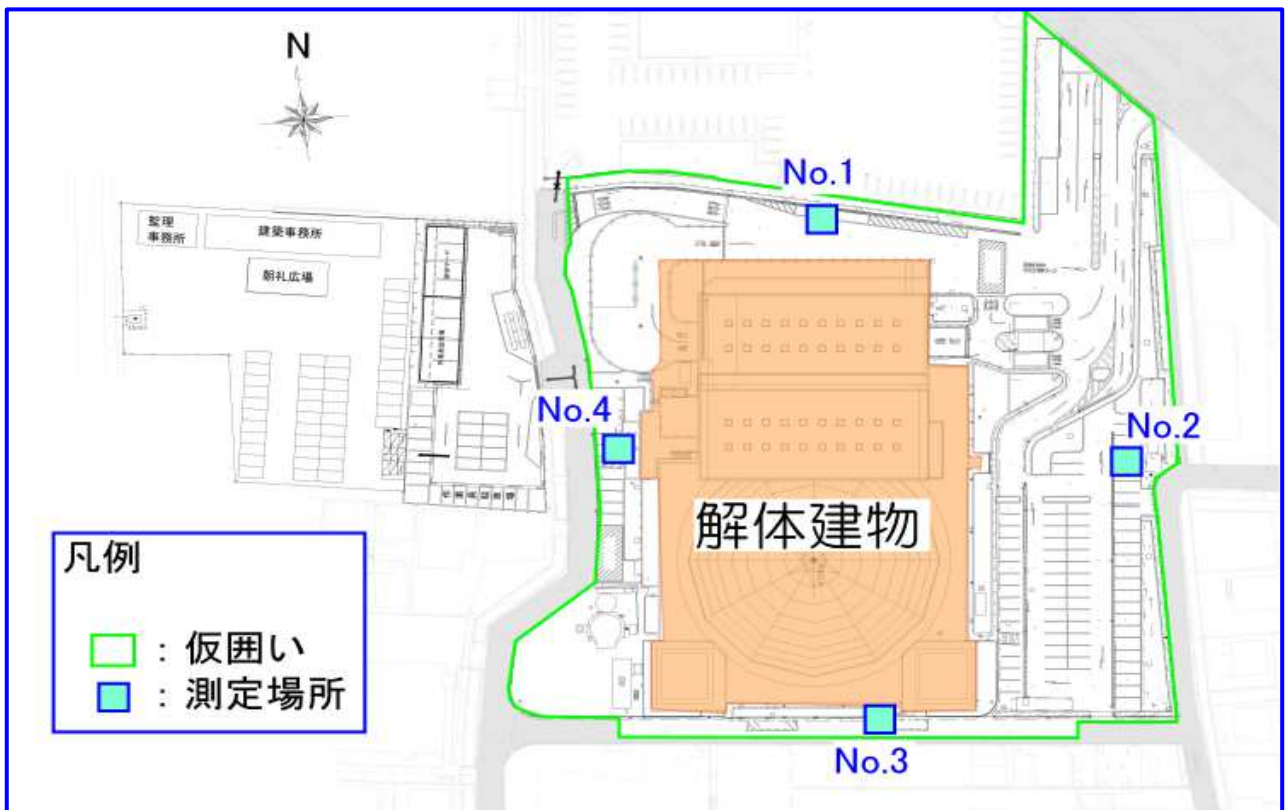

2 測定方法

- ① 測定方法 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（環境省水・大気環境局土壌環境課平成 21 年 3 月）に基づき 測定
- ② 測定時期 工事着手前、除染中、機器解体中、解体工事完了後

3 測定結果

単位: pg-TEQ/m³

区分	測定日	No.1	No.2	No.3	No.4
解体工事前	2022年4月6日	0.021	0.018	0.018	0.016
除染作業中	2023年1月30日	0.051	0.04	0.039	0.034
	2023年2月6日	0.02	0.015	0.018	0.017
機器解体中	2023年6月13日	0.007	0.0078	0.0083	0.0079
機器解体完了	2023年9月8日	0.005	0.0045	0.0068	0.0052

(注1)環境省が定める環境基準は0.6pg-TEQ/m³以下です